

ESERCITAZIONE n. 3

Predisposizione di un progetto antincendio per conformità finalizzato alla valutazione ai sensi dell'art. 3 del DPR. 151/2011: DISCOTECA CON 300 PERSONE

Descrizione


La discoteca in oggetto è ubicata in un fabbricato, isolato su tutti i lati e dotato di ampio cortile esterno destinato a parcheggio. È costituito da un piano seminterrato adibito attualmente a deposito oggetto di modifica e da un piano rialzato adibito a discoteca da 300 persone. La discoteca è dotata di propri servizi igienici, del locale biglietteria-guardaroba, della sala regia, del bar. La centrale termica è ubicata in adiacenza al fabbricato principale, avente accesso ed areazione dall'esterno con potenzialità termica di 133.745 KW alimentata a gasolio con serbatoio interrato di 3000 lt.


La proprietà dell'immobile intende destinare il piano seminterrato ad autorimessa per n. 20 autovetture. Il locale discoteca rimane invariato.

Si richiede la redazione degli elaborati per il progetto di modifica e adeguamento alle misure di sicurezza e prevenzione incendi finalizzati all'ottenimento del PARERE DI CONFORMITÀ per le attività soggette al controllo dei VV.F. di cui al D.P.R. n. 151 del 1 Agosto 2011, dell'ATTIVITÀ in oggetto e rappresentata nelle piante sottostanti.

Si richiede inoltre la progettazione dell'impianto idrico antincendio ad idranti a protezione dell'attività e lo schema dell'impianto sprinkler a protezione della nuova autorimessa. Si elenchino inoltre gli elaborati tecnici necessari per l'approvazione del progetto da Parte della Commissione Comunale di Vigilanza.

Si precisa che i dati mancanti dovranno essere assunti con ipotesi motivate coerentemente al tema assegnato.

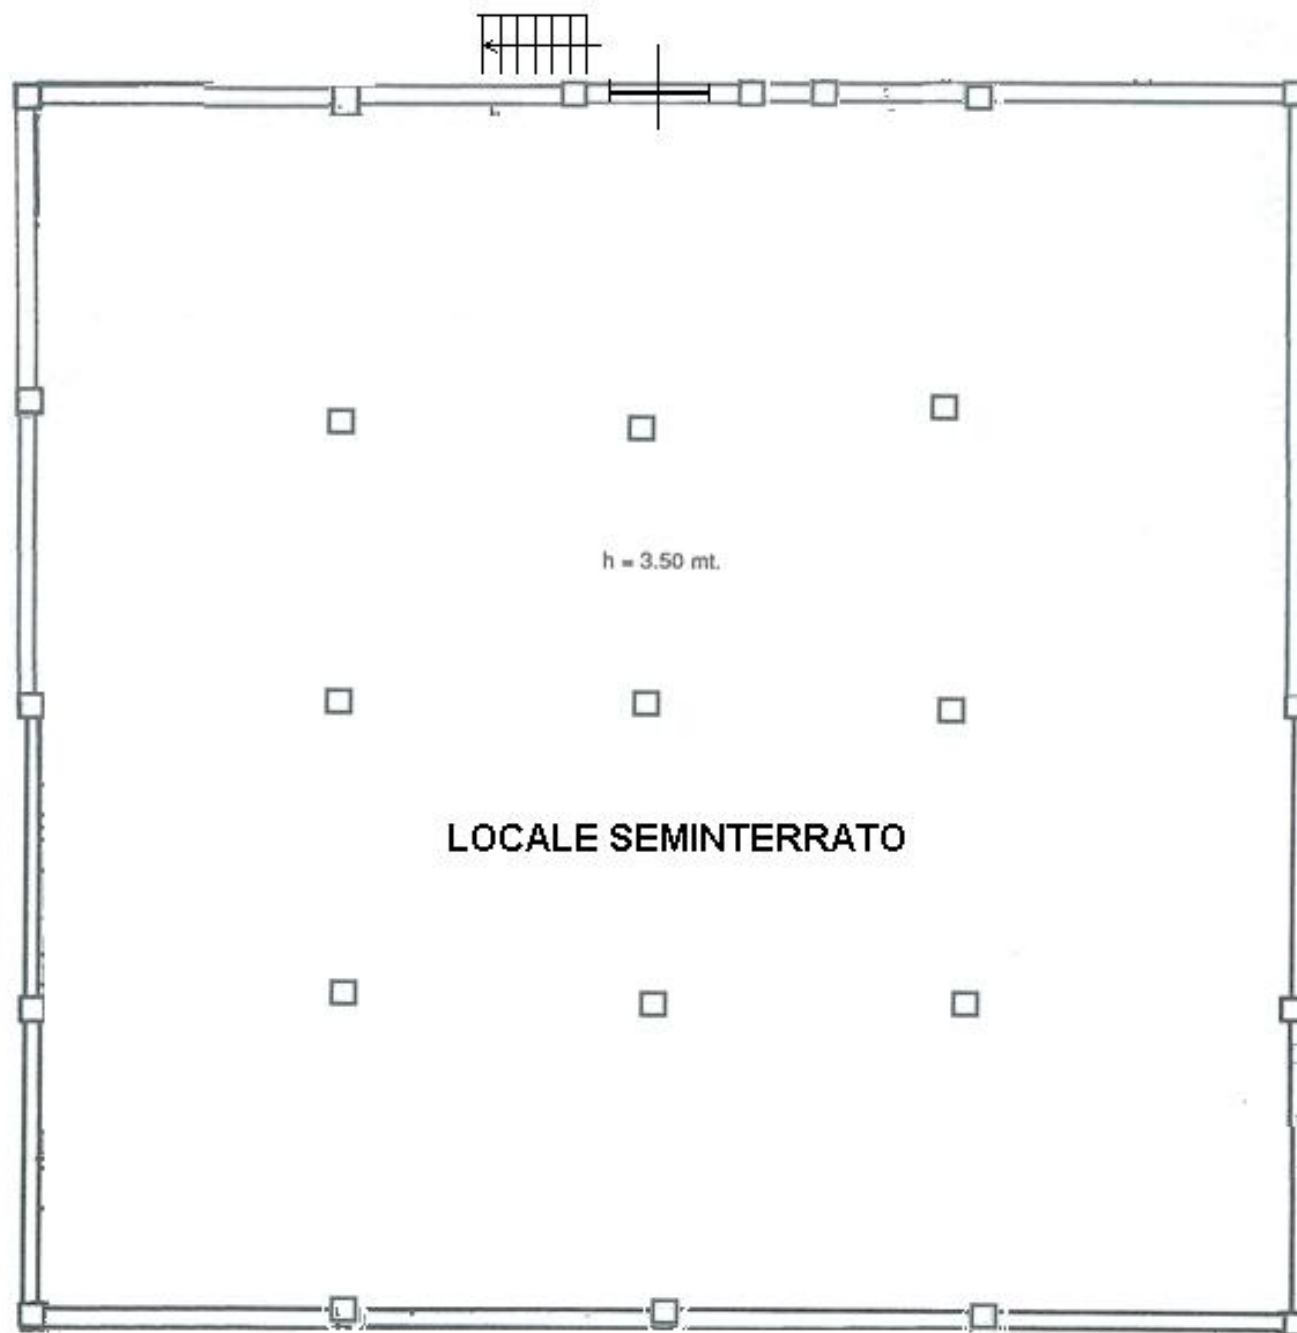

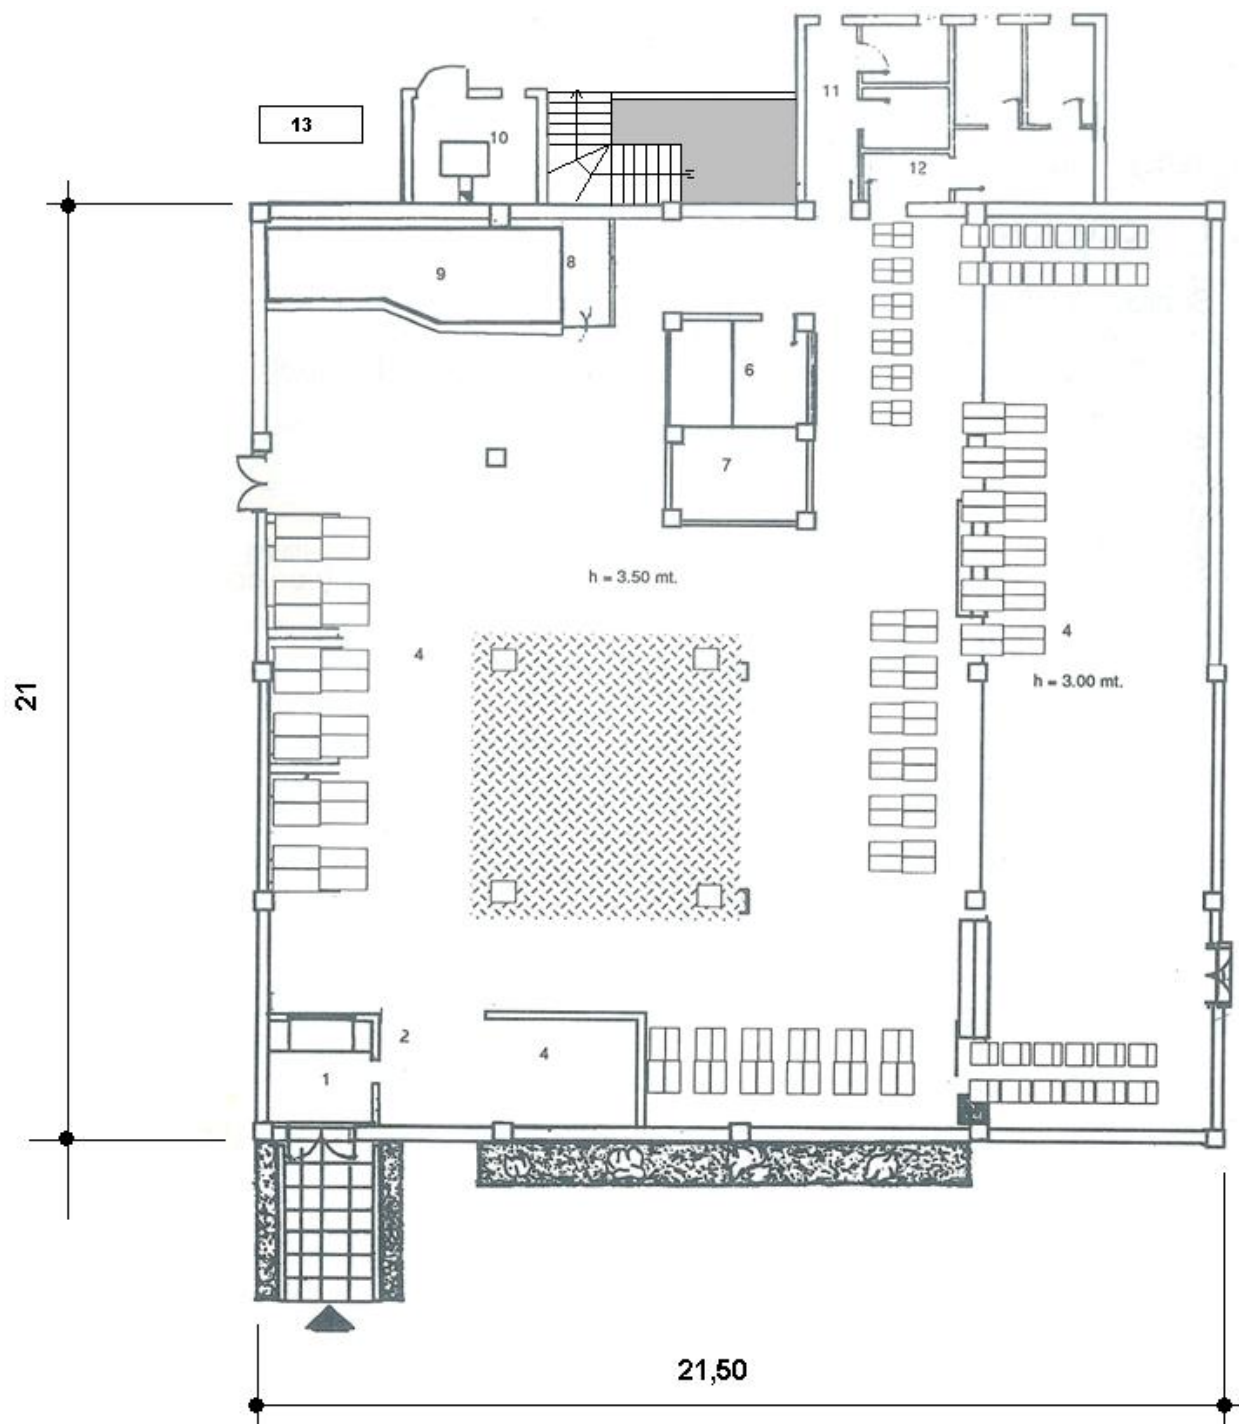

LEGENDA

- 1 ingresso
- 2 biglietteria
- 3 guardaroba
- 4 zona poltrone
- 5 pista da ballo
- 6 locale quadro comando elettrico generale
- 7 sala regia
- 8 disimpegno bar
- 9 bar
- 10 centrale termica
- 11 wc uomini
- 12 wc donne
- 13 serbatoio gasolio